


**FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER**

Under rostfri perforerad fläns ska intäckningskrage av kvalitet minst YEP 3500 monteras. Tätskiktet ska svetsas mot hela takbrunnflänsen och den underliggande intäckningskragen.


Takbrunn ska förankras mekaniskt i underlaget med 4 infästningar (en i varje hörn).

Takbrunnen ska vara provad och godkänd enligt SS-EN 1253-2.

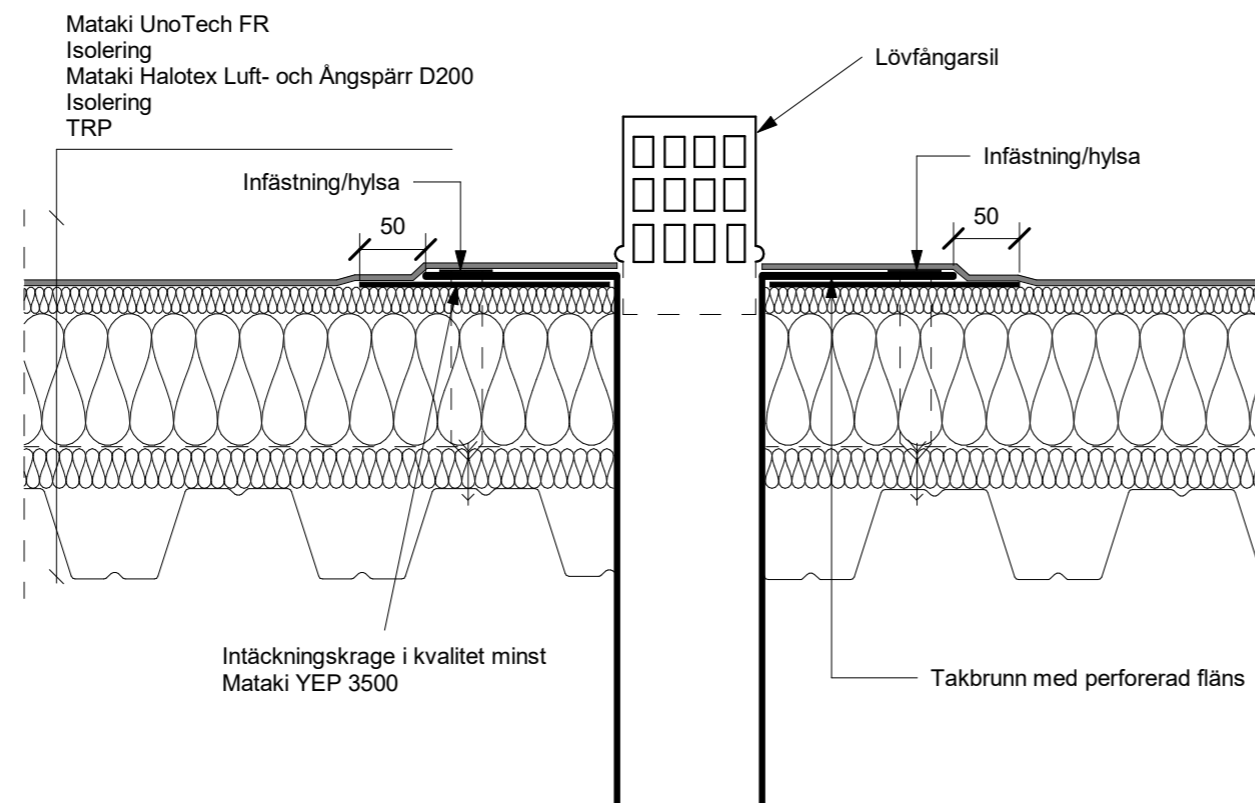

**ANSLUTNING MOT TAKBRUNN**

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>MATAKI®</b>			
Hemsida: <a href="http://www.mataki.se">www.mataki.se</a>		E.post: <a href="mailto:info@mataki.com">info@mataki.com</a>	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 042-33 40 00	
BESÖK: BRUKSGATAN		FAX: 042-33 40 66	
DATUM 2019-08-28			
<b>DETALJ</b> ANSLUTNING MOT TAKBRUNN			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER UNO107	BET	