


**FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER**

Vid anslutning mot runda takgenomföringar (avloppsluftare, stativben etc.) ska takstosar av EPDM användas.

Intäckningskrage i kvalitet minst YEP 3500 ska alltid användas under takstos. Intäckningskragen ska nå minst 100 mm utanför takstosens ytre kant. Takstos ska förses med rostfri slangklämma.


Tätskikt ska svetsas mot hela gummistosens fläns samt mot underliggande intäckningskrage.

Delbara takstosar får inte användas.

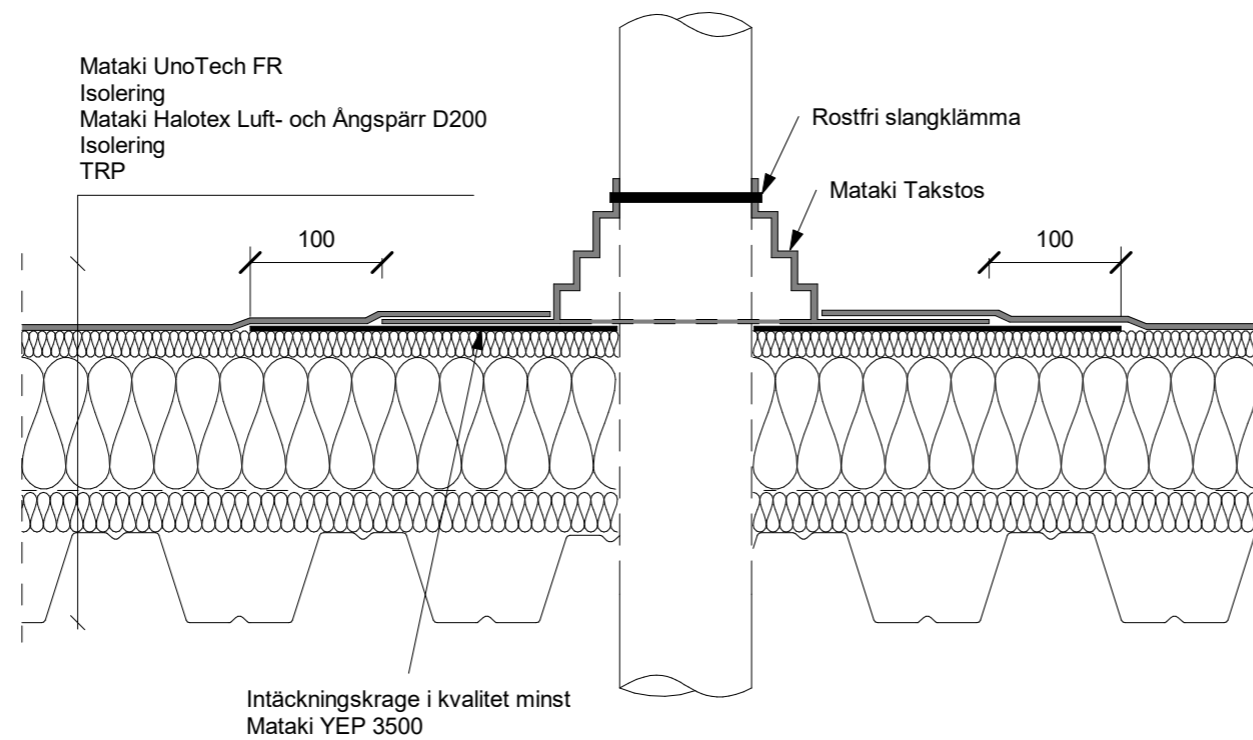

**GENOMFÖRING, PREFAB-STOS**

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>MATAKI®</b>			
Hemsida: <a href="http://www.mataki.se">www.mataki.se</a>		E.post: <a href="mailto:info@mataki.com">info@mataki.com</a>	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 042-33 40 00	
BESÖK: BRUKSGATAN		FAX: 042-33 40 66	
DATUM 2020-10-14			
<b>DETALJ</b> GENOMFÖRING, PREFAB-STOS			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER UNO110	BET	