


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Under rostfri perforerad fläns ska intäckningskrage av kvalitet minst YEP 3500 monteras.

Takbrunn ska förankras mekaniskt i underlaget med 4 infästningar (en i varje hörn).


Ett överstycke av tätskiktet 1000 x 1000 mm ska svetsas mot hela takbrunnensfläns och den underliggande intäckningskragen.

Takbrunnen ska vara provad och godkänd enligt SSEN 1253-2.

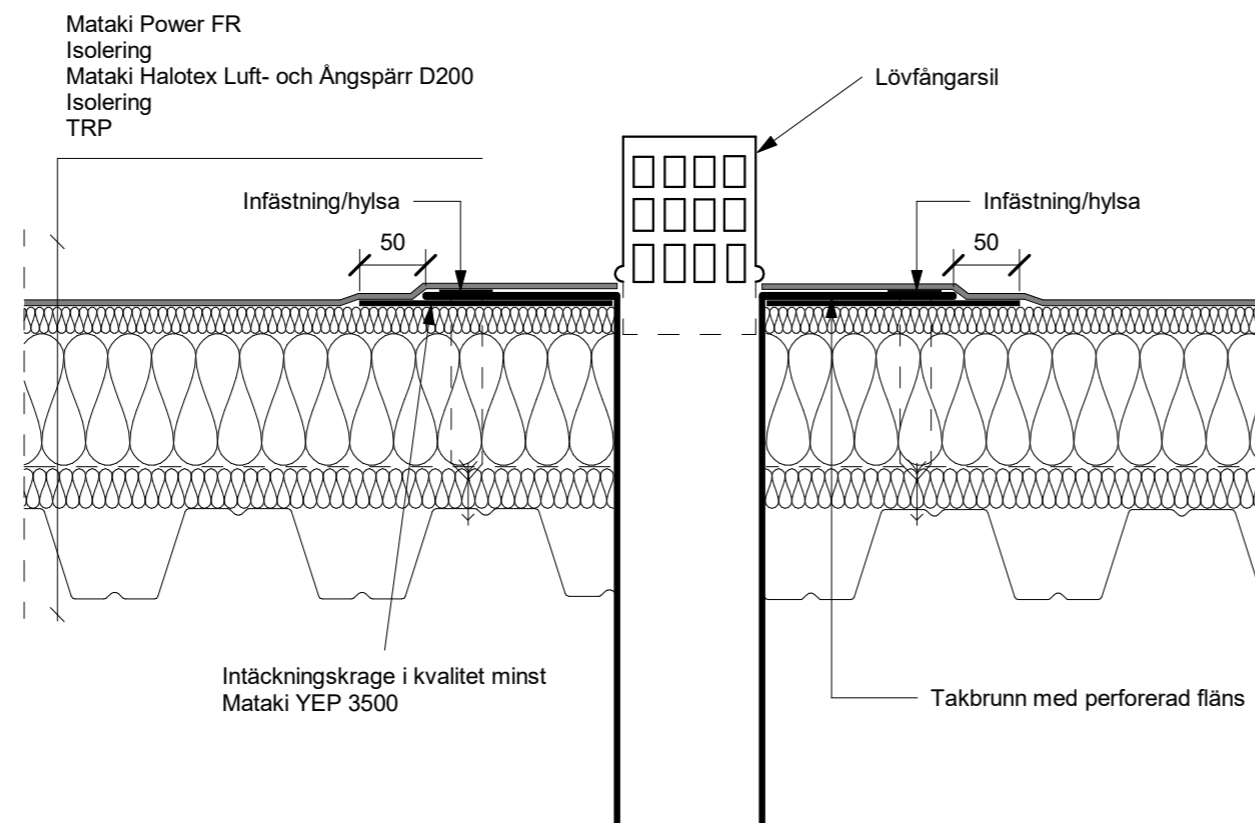

ANSLUTNING MOT TAKBRUNN

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
MATAKI®			
Hemsida:	www.mataki.se	E.post:	info@mataki.com
POSTADRESS:	BOX 22, 263 21 HÖGANÄS	TEL:	042-33 40 00
BESÖK:	BRUKSGATAN	FAX:	042-33 40 66
DATUM		2021-05-05	
DETALJ ANSLUTNING MOT TAKBRUNN			
SKALA	NUMMER	BET	
1:5 (A3)	P107		