


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Under rostfri perforerad fläns ska intäckningskrage av kvalitet minst YEP 3500 monteras.

Takbrunn ska förankras mekaniskt i underlaget med 4 infästningar (en i varje hörn).


Ett överstycke av tätskiktet 1000 x 1000 mm ska svetsas mot hela takbrunnslänsen och den underliggande intäckningskragen.

Takbrunnen ska vara provad och godkänd enligt SSEN 1253-2.

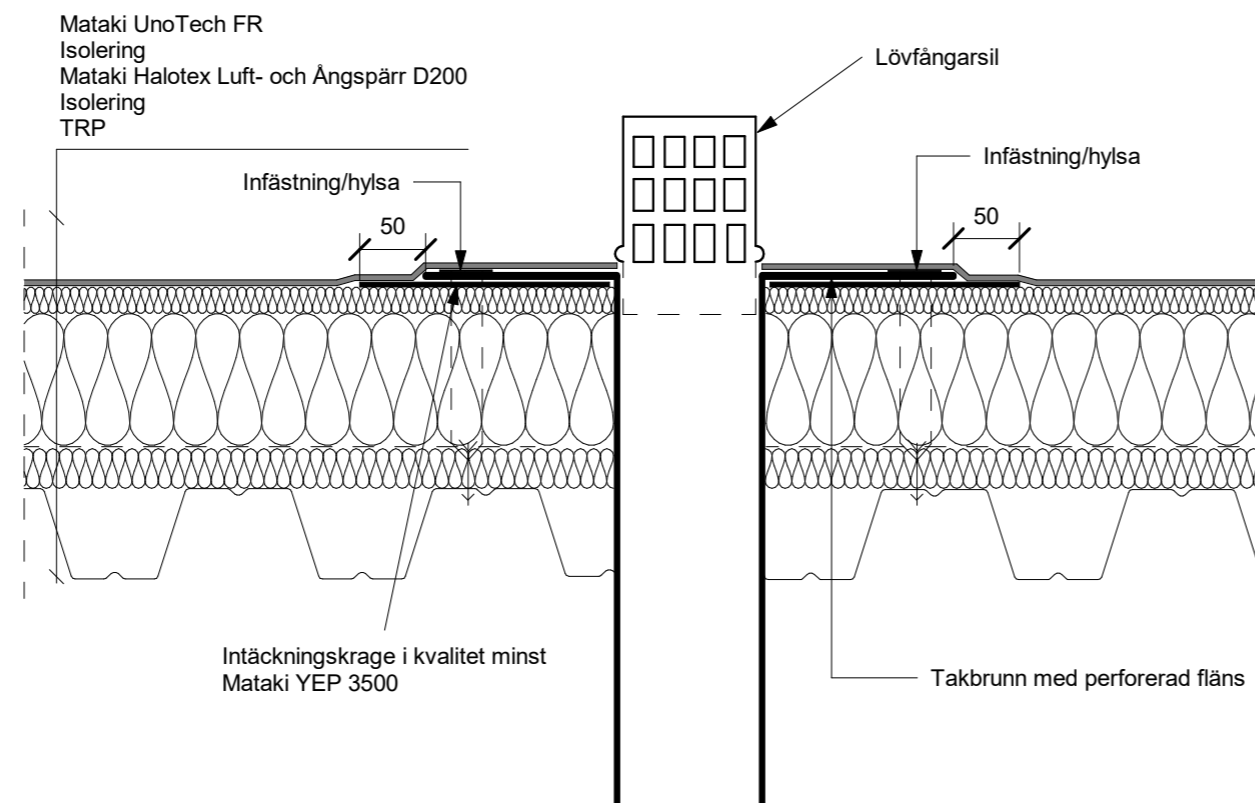

ANSLUTNING MOT TAKBRUNN

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
MATAKI®			
Hemsida: www.mataki.se		E.post: info@mataki.com	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 042-33 40 00	
BESÖK: BRUKSGATAN		FAX: 042-33 40 66	
DATUM 2021-04-01			
DETALJ ANSLUTNING MOT TAKBRUNN			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER UNO107	BET	