


**FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER**

Vid anslutning mot runda takgenomföringar (avloppsluftare, stativben etc.) ska takstosar av EPDM användas.

Intäckningskrage i kvalitet minst YEP 3500 ska alltid användas under takstos. Intäckningskragen ska nå minst 100 mm utanför takstosens ytre kant. Takstos ska förses med rostfri slangklämma.


Tättskikt ska svetsas mot hela gummistosens fläns samt mot underliggande intäckningskrage.

Delbara takstosar får inte användas.

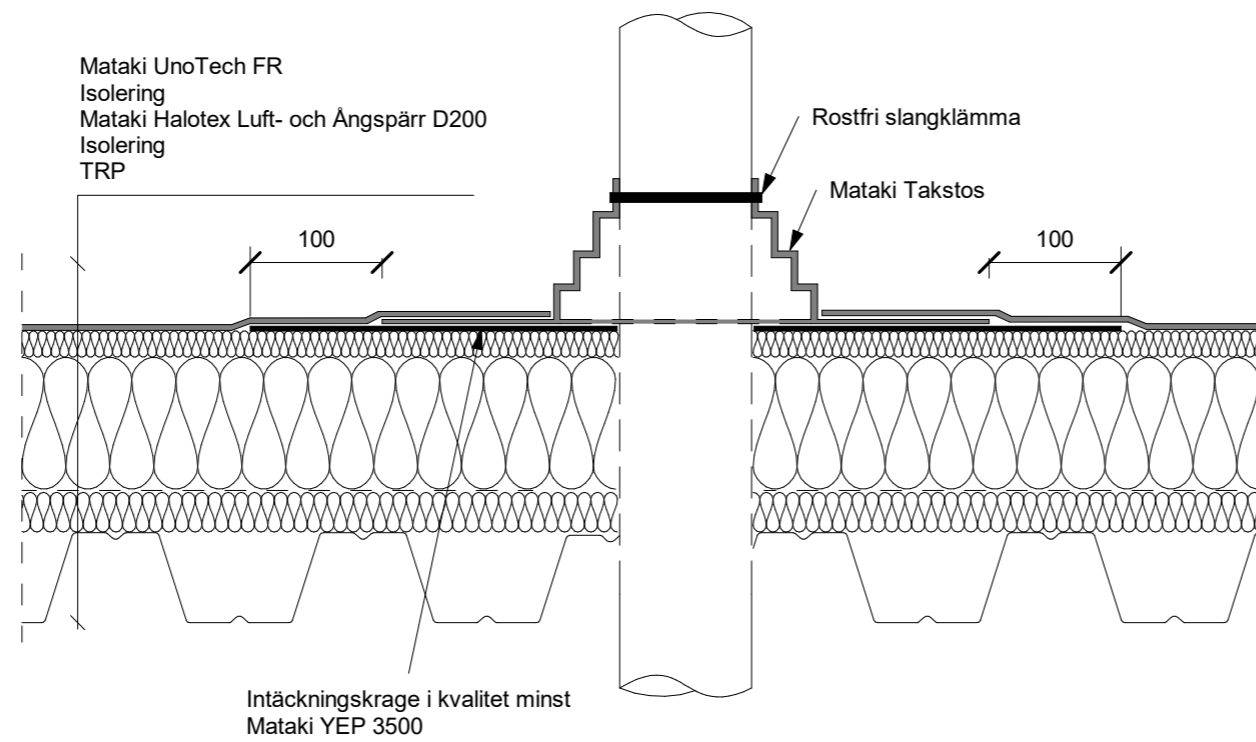

**GENOMFÖRING, PREFAB-STOS**

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>MATAKI®</b>			
Hemsida:	www.mataki.se	E.post:	info@mataki.com
POSTADRESS:	BOX 22, 263 21 HÖGANÄS	TEL:	042-33 40 00
BESÖK:	BRUKSGATAN	FAX:	042-33 40 66
DATUM		2019-08-28	
<b>DETALJ</b>			
GENOMFÖRING, PREFAB-STOS			
SKALA	NUMMER	BET	
1:5 (A3)	UNO110		